



# Anschlussschemata

## Leistungssteller

### Gavazzi Einphasig

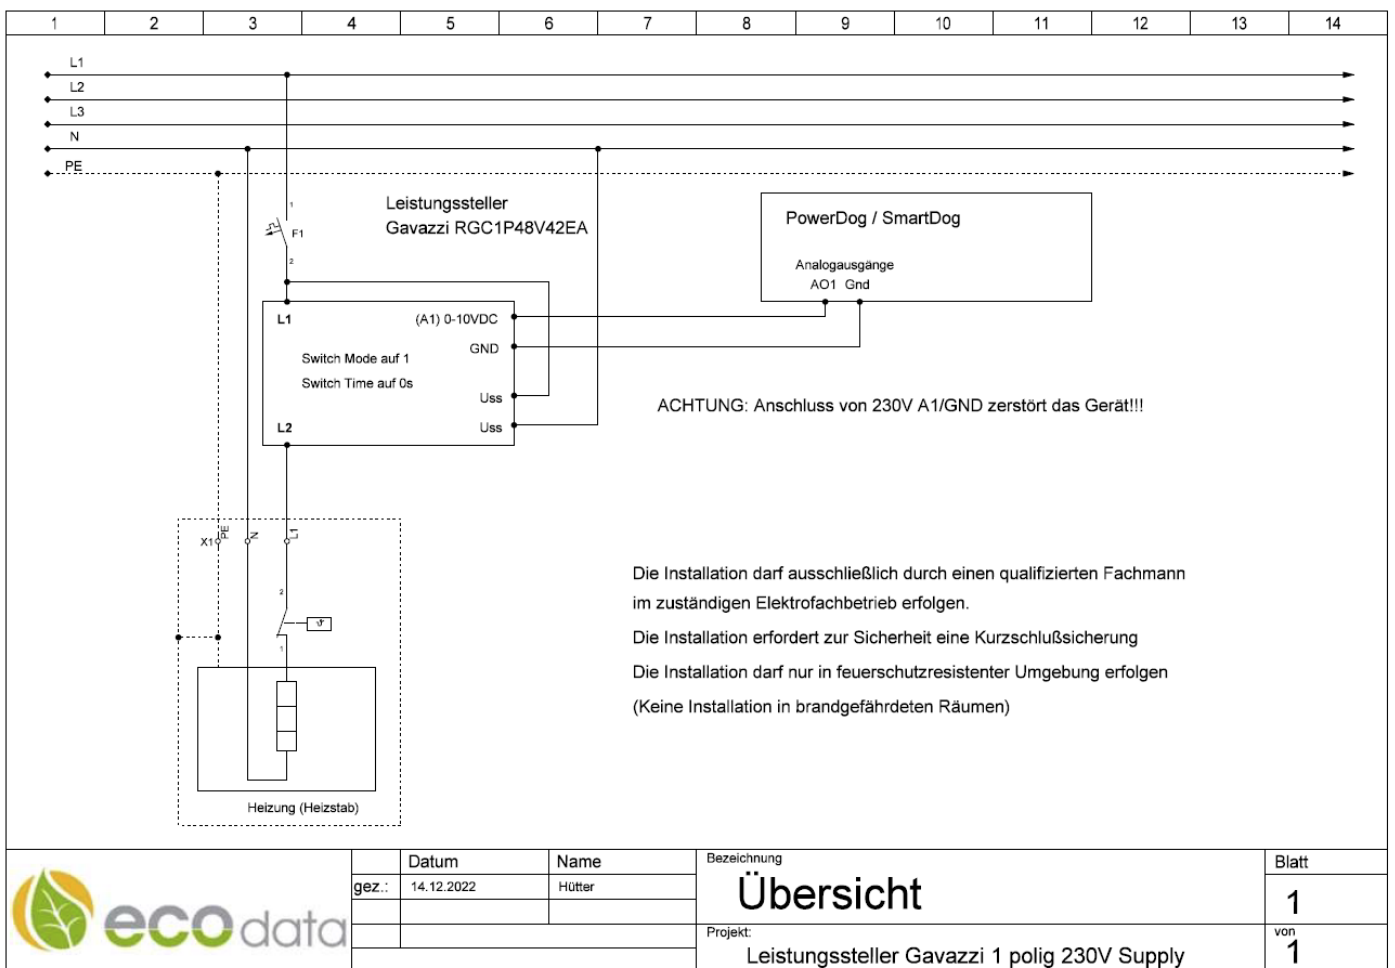


## Asenco Dreieck ohne N

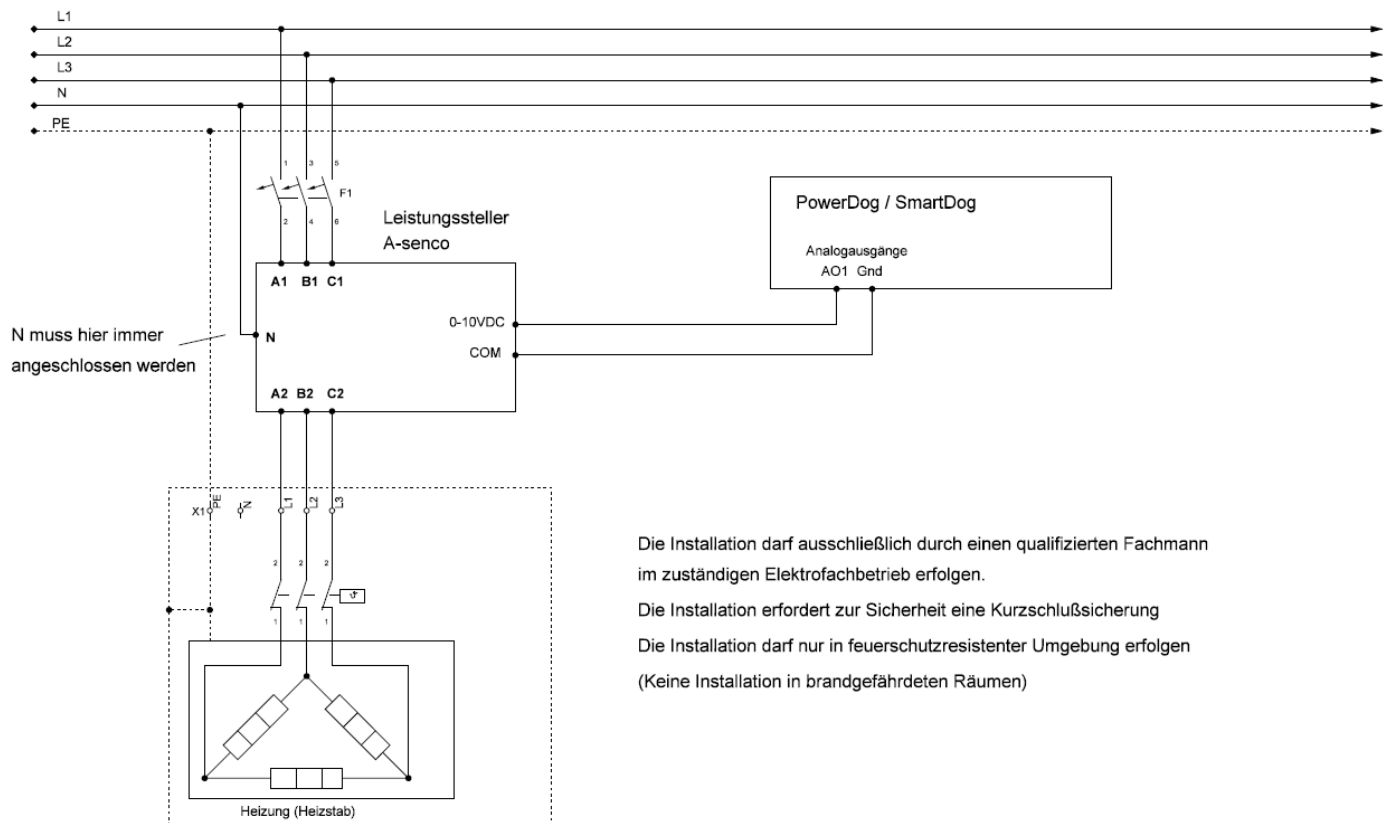

Die Installation darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen.  
Die Installation erfordert zur Sicherheit eine Kurzschlußsicherung  
Die Installation darf nur in feuerschutzresistenter Umgebung erfolgen  
(Keine Installation in brandgefährdeten Räumen)

## Asenco Stern mit N

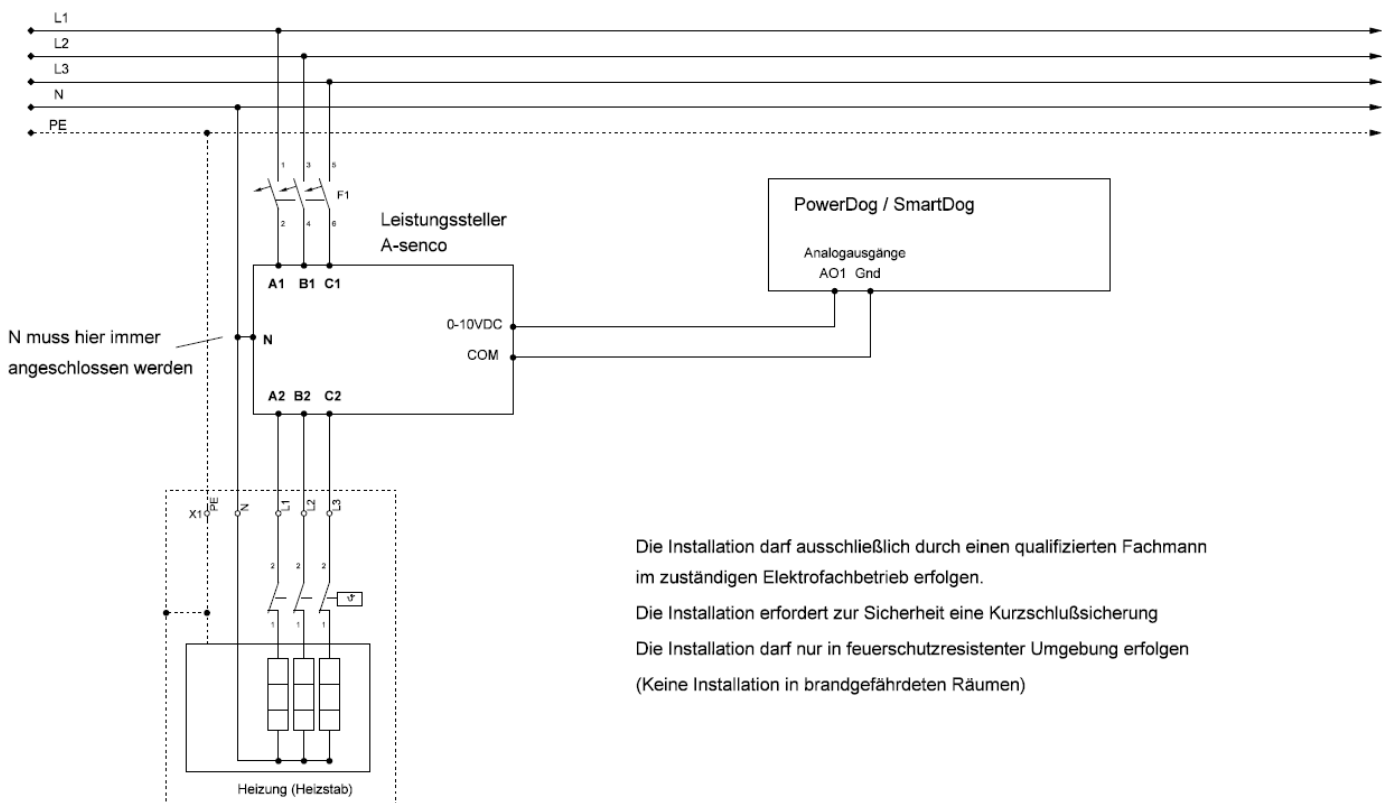

Die Installation darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen.  
Die Installation erfordert zur Sicherheit eine Kurzschlußsicherung  
Die Installation darf nur in feuerschutzresistenter Umgebung erfolgen  
(Keine Installation in brandgefährdeten Räumen)

Revision #4

Created 19 February 2024 13:43:44 by Philipp Kreutzer

Updated 16 July 2024 06:41:25 by Philipp Kreutzer