Anschlussschemata Leistungssteller

Gavazzi Einphasig

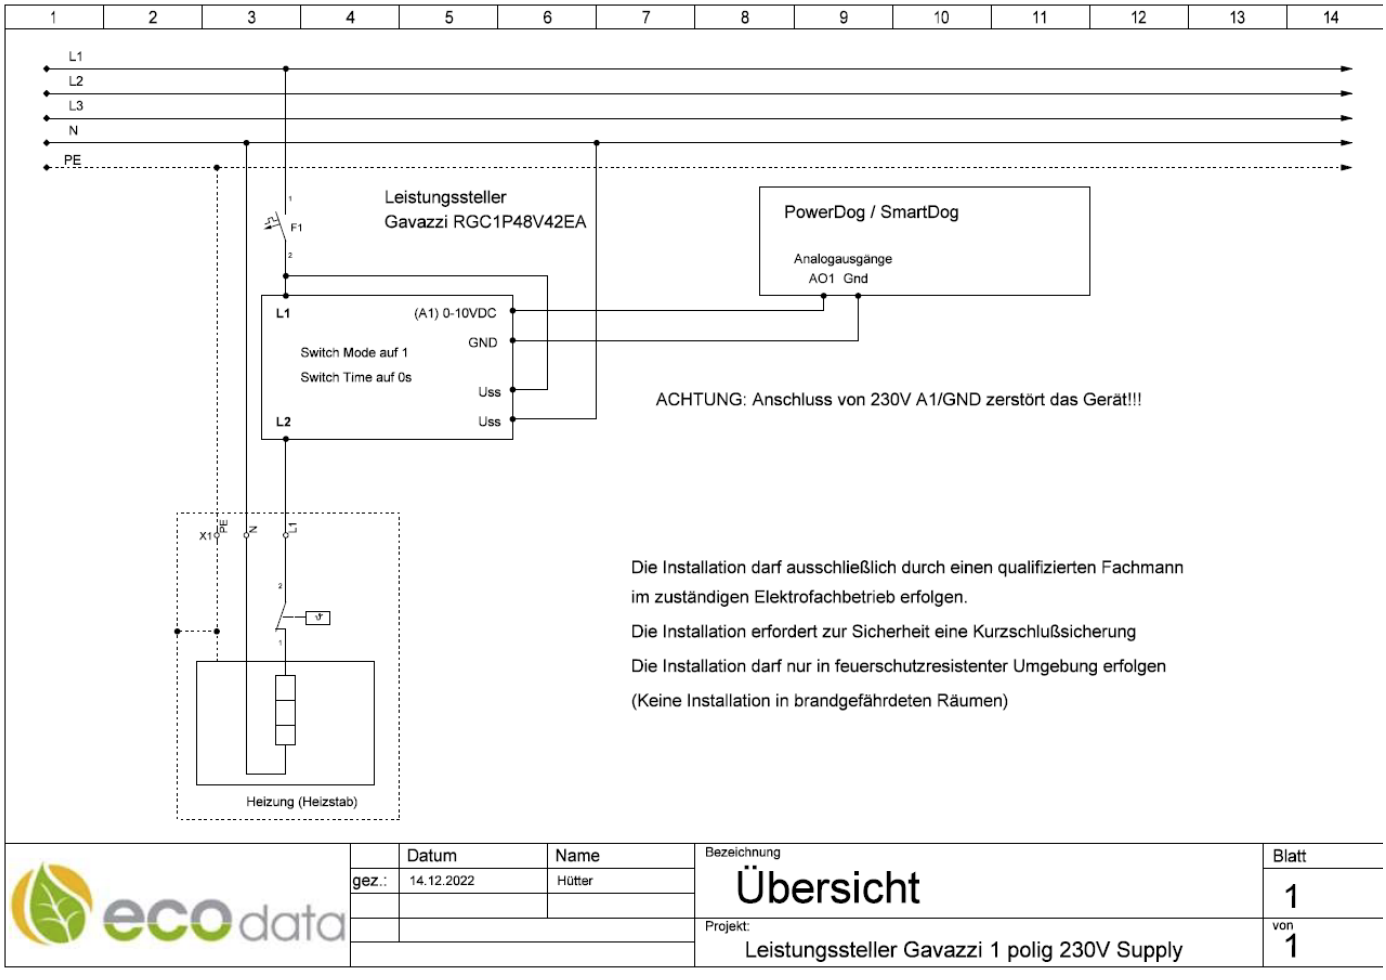

Asenco Dreieck ohne N

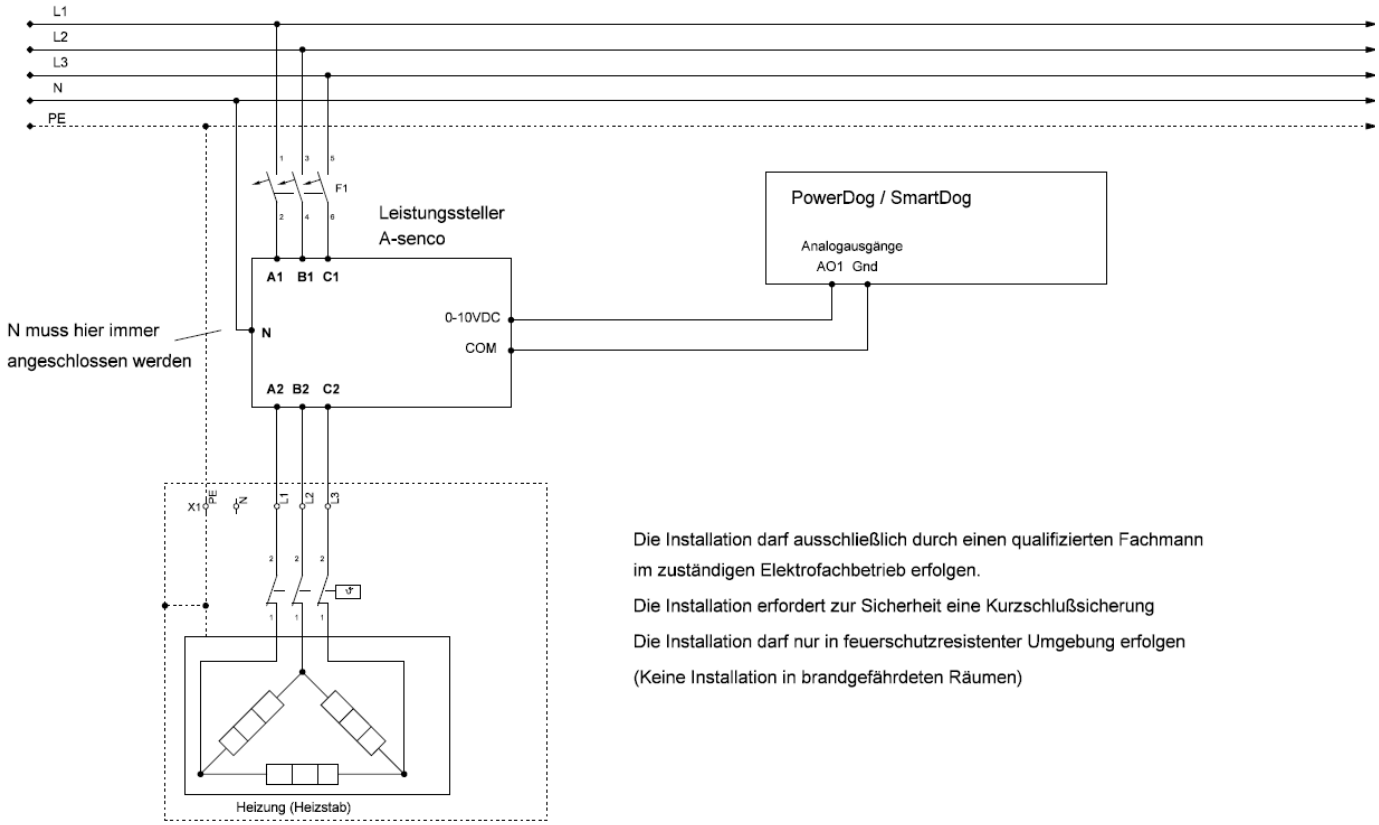

Die Installation darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen.

Die Installation erfordert zur Sicherheit eine Kurzschlußsicherung

Die Installation darf nur in feuerschutzresistenter Umgebung erfolgen

(Keine Installation in brandgefährdeten Räumen)

Asenco Stern mit N

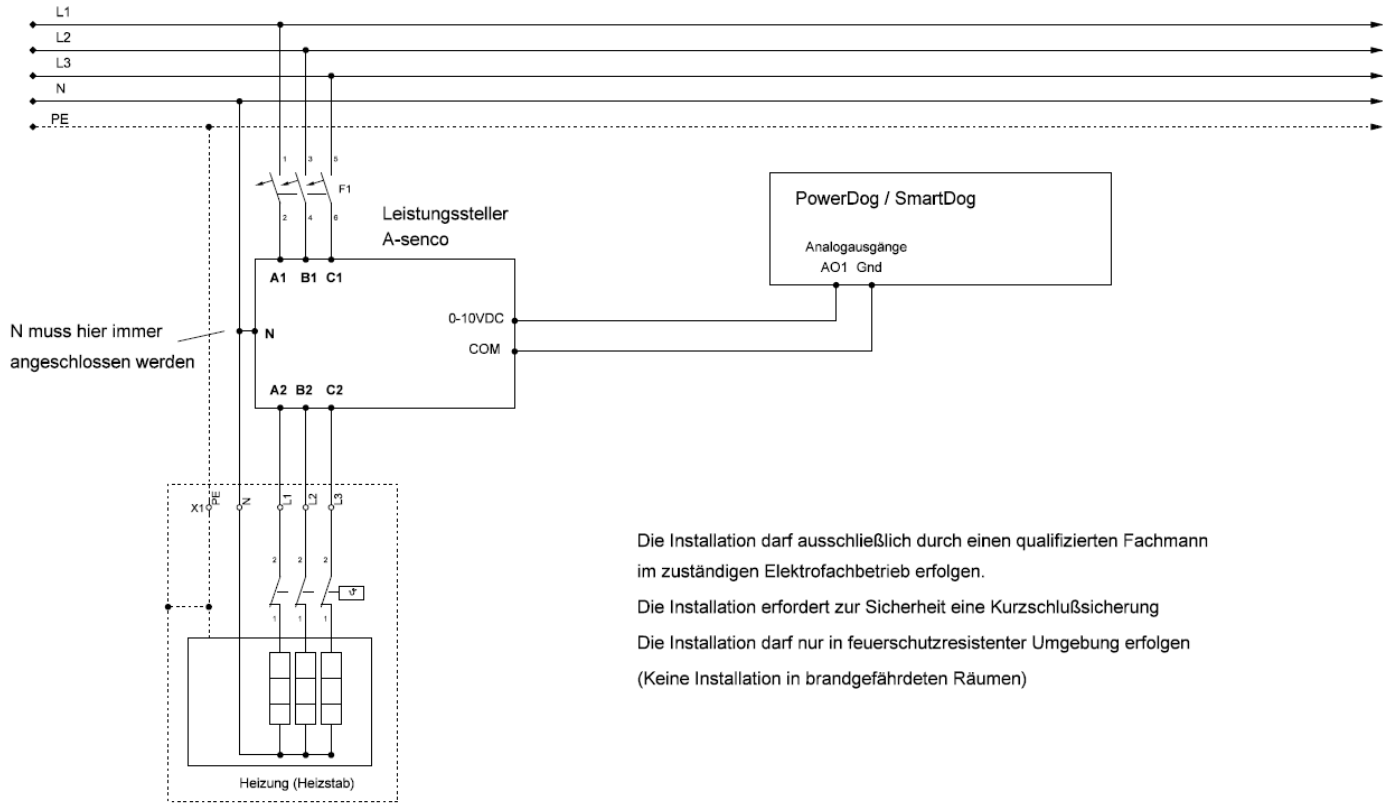

Die Installation darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachmann im zuständigen Elektrofachbetrieb erfolgen.

Die Installation erfordert zur Sicherheit eine Kurzschlußsicherung

Die Installation darf nur in feuerschutzresistenter Umgebung erfolgen

(Keine Installation in brandgefährdeten Räumen)